

Số: 45/BC-QLĐT

Phú Lộc, ngày 25 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
Về việc giải quyết phản ánh từ
Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 980/UBND-NC ngày 22/3/2022 về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh liên quan tới nội dung phản ánh: “Đèn đường ven Đầm Cầu Hai phản ánh từ trước Tết nhưng đến giờ vẫn chưa được sửa chữa (kèm theo hình ảnh)” Đội Quản lý đô thị xin báo cáo như sau: Đội Quản lý đô thị đã làm việc với đơn vị thi công, đến nay đã hoàn thành việc sửa chữa và đưa vào sử dụng.

Trân trọng kính báo cáo!


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐỘI TRƯỞNG

Nguyễn Hình

(Hình ảnh kèm theo Báo cáo số 45/BC-QLĐT ngày 25/03/2022 của Đội Quản lý đô thị huyện Phú Lộc)

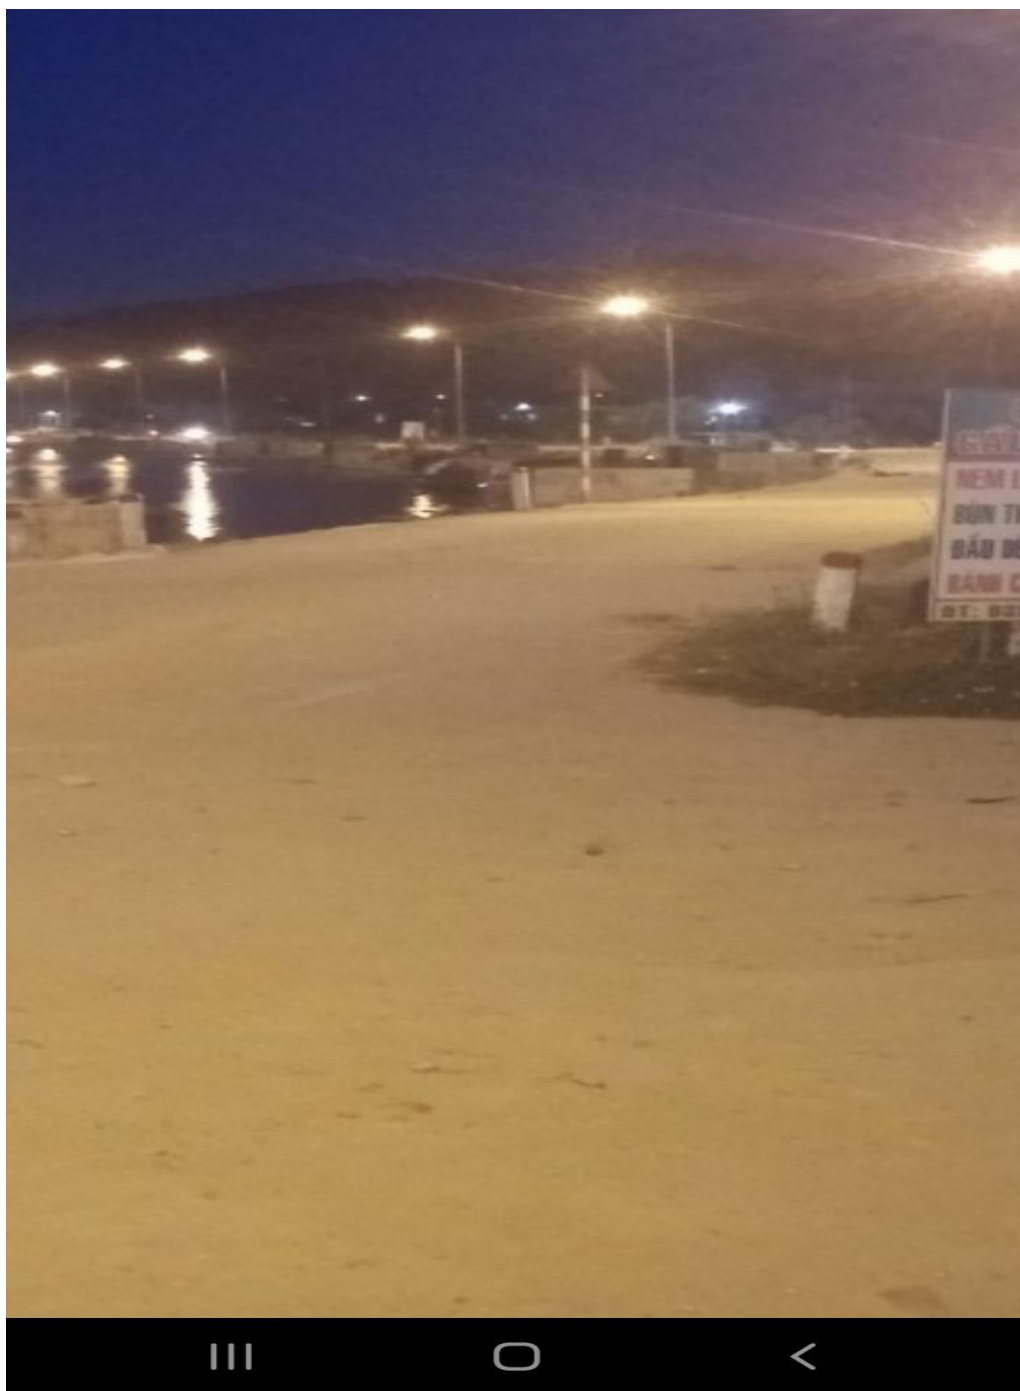

Ảnh chụp Hệ thống điện chiếu sáng công cộng Bến Cá – Cầu Hai sau khi đã khắc phục sự cố hư hỏng